

第 027430 章 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查程序及標準

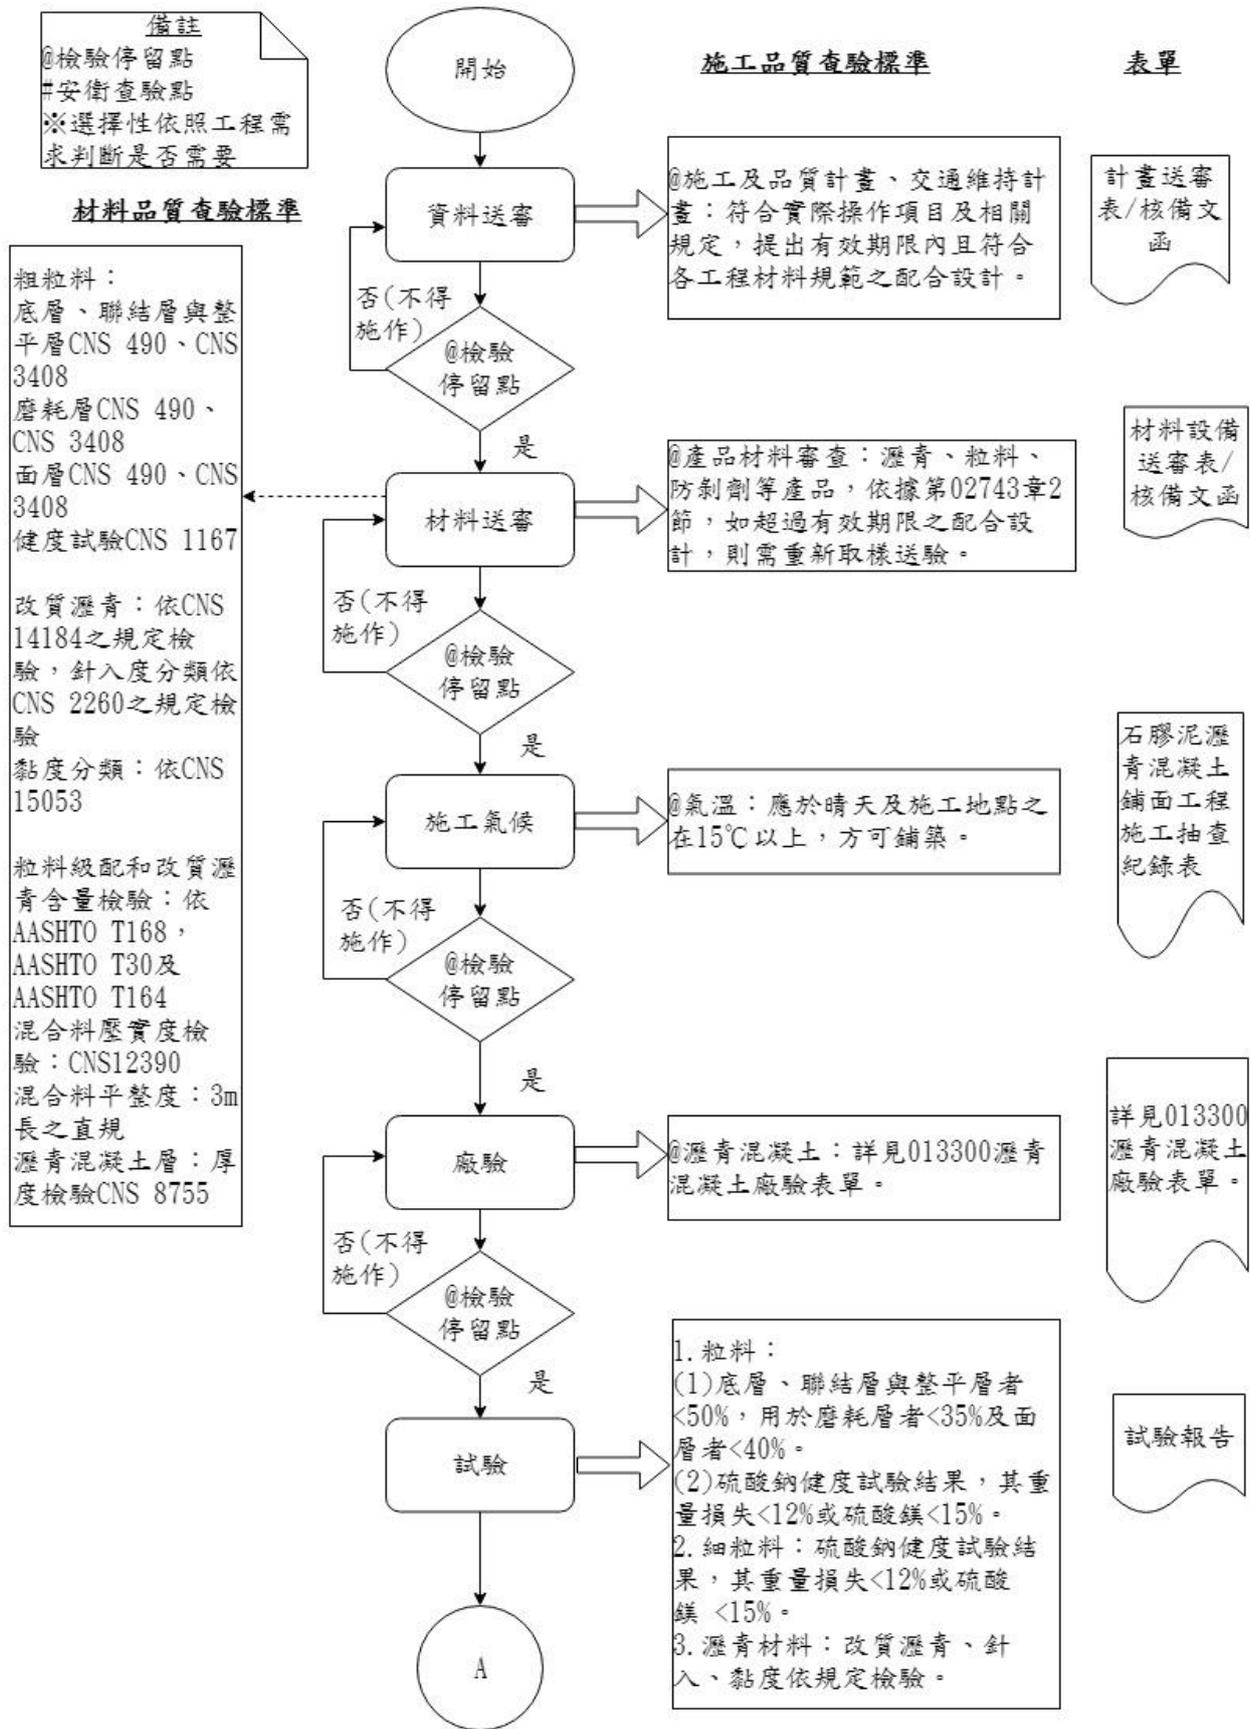


圖 027430-F-1 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查流程圖 1/3


備註
 @檢驗停留點
 #安衛查驗點
 ※選擇性依照工程需求判斷是否需要

材料品質查驗標準

施工品質查驗標準 表單

1. 安全衛生教育訓練
2. 每月定期召開協議組織會議(負責人及作業主管)
3. 每月工地安衛大會(全體施工人員)
4. 每月施工前-勤前教育或工具箱會議
5. 每日施工中-巡視紀錄、定時聯合巡視
6. ※每日施工後-收工會議
7. 機具安排
8. 交維演練

安全衛生管理事項檢查暨安全抽查紀錄表

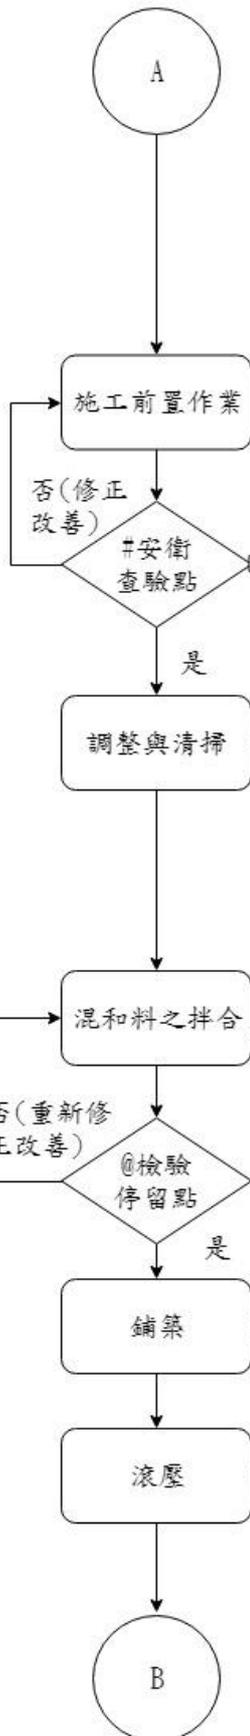

1. 桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點
2. 施工前1次

準備作業安全抽查紀錄表

@鋪築路段：應將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨，應較鋪築寬度每邊各多30cm。

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

1. 改質材料儲備及加熱：加熱溫度約165-180°C。
2. 拌合：乾拌時間約須增加5-8秒，其濕拌時<50秒。
3. 底層者：其包裹百分率>90%，用於面層者>95%。
4. 混和料溫度：165°C~185°C。

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

1. 速度：不超過每分鐘3-4m。
2. 接縫：縱向至少應相距15cm，橫向至少應相距60cm。

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表


1. 分層壓實：依契約圖說約定。
2. 改質溫度：鋪設：170°C-175°C。初壓：≥170°C，複壓：130°C-165°C。終壓：≥120°C。
3. 初壓、複壓用12T-18T二軸三輪鐵輪壓路機
4. 終壓用8T-10T二軸二輪鐵輪壓路機。
4. 速度：依據第02743章3.6.2節表02743-15。

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

圖 027430-F-1 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查流程圖 2/3

備註
 @檢驗停留點
 #安衛查驗點
 ※選擇性依照工程需求判斷是否需要

材料品質查驗標準

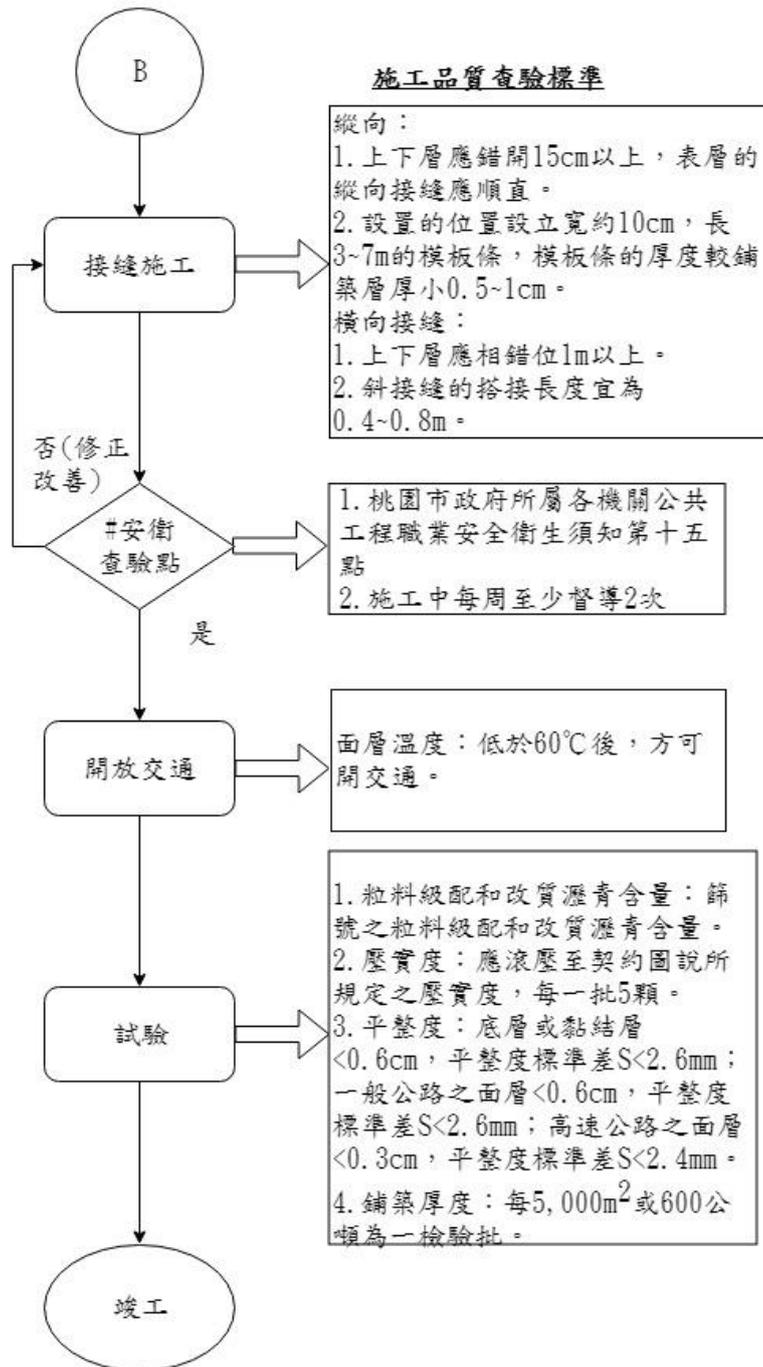

施工品質查驗標準

表單

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

一般性作業現場安全衛生抽查紀錄表

石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表

試驗報告

圖 027430-F-1 石膠泥瀝青混凝土鋪面工程施工抽查流程圖 3/3