


# 「雨水溢流貯集滯洪設施」容積獎勵申請流程

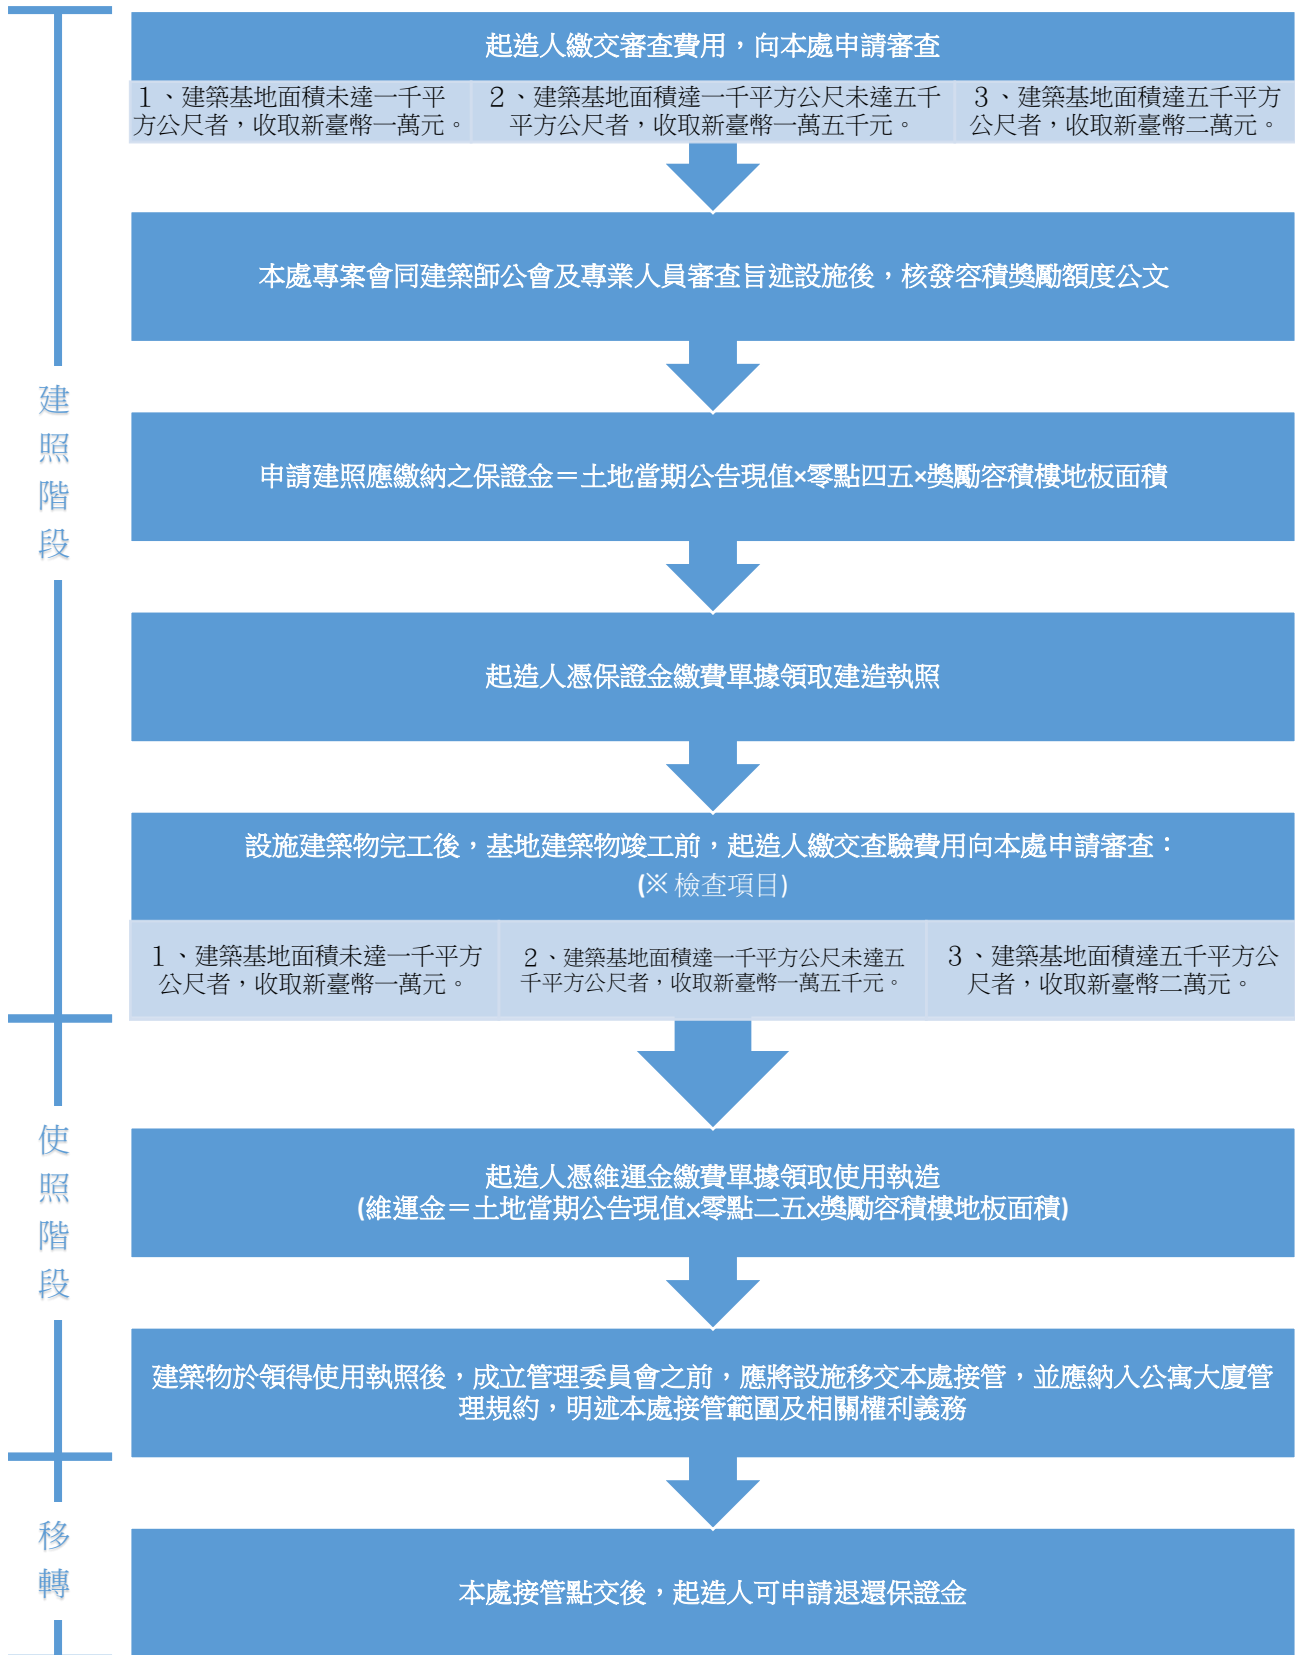

**※ 檢查項目**

- (1) 基地外排水溝與基地內溢流井之連通管。
- (2) 基地內溢流井。
- (3) 手動水閘門。
- (4) 通氣管。
- (5) 自動水閘門。
- (6) 水密人孔蓋 ( 數量視滯洪池範圍而訂 ) 。
- (7) 原建築之雨汙水管理系統機電運作須能獨立作動，另提供介面供本滯洪設施連結 ( 單接點 ) 做智慧筏基調控系統 ( 系統驗收項目如附件 )，前述智慧筏基調控系統之電力及通訊等基本能源通信供應需另外獨立運作。

- 本設施之設計貯集量，未達100立方公尺者，不予獎勵；每增加100立方公尺，獎勵35平方公尺容積樓地板面積。
- 本處得針對公寓大廈基地設置雨水溢流貯集滯洪設施向起造人收取維護管理費用，並得委託專業機關維護管理。