



附圖一 現況實測圖

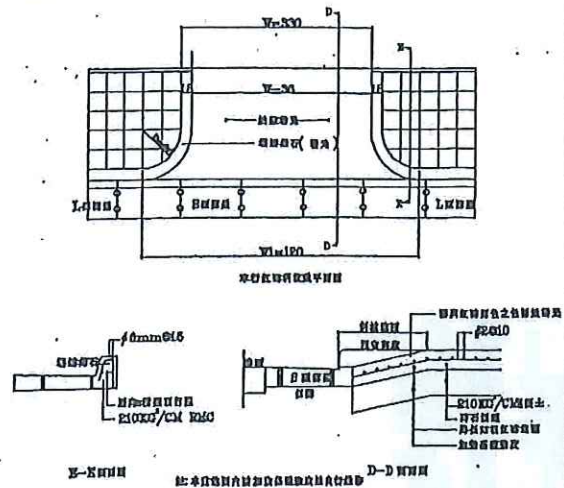

設置車行斜坡道標準圖 S:


- 一、持水露面积 () 公分 又 () 公分
- 二、持水情况如下列第 () 项
1. 持水面积每公顷
 2. 积水面积 () 公分
 3. 积水面积 () 公分
- 三、人行道路面如下列第 () 项
1. 有积水 积水 () 公分
 2. 积水面积
 3. 碎石
- 四、路面情况如下列第 () 项
1. 有积水 积水 () 平方公尺
 - 长 () 公分 宽 () 公分 面积 () 公分
 2. 积水面积
- 五、路面




六 题例

(樣 本)

公共設施維護現況示意圖 S:

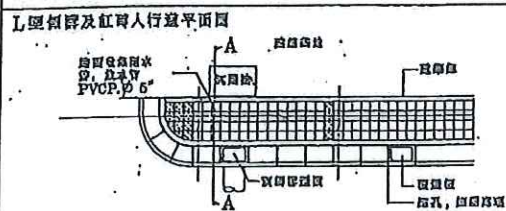

A-A 的剖面

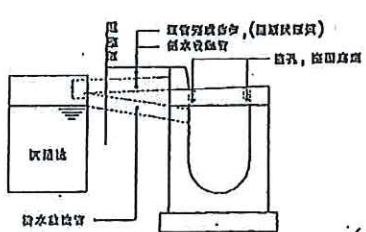


(樣本)

路面沖洗泥水收集設施圖 S:

現 況

圖 測 實 況 現

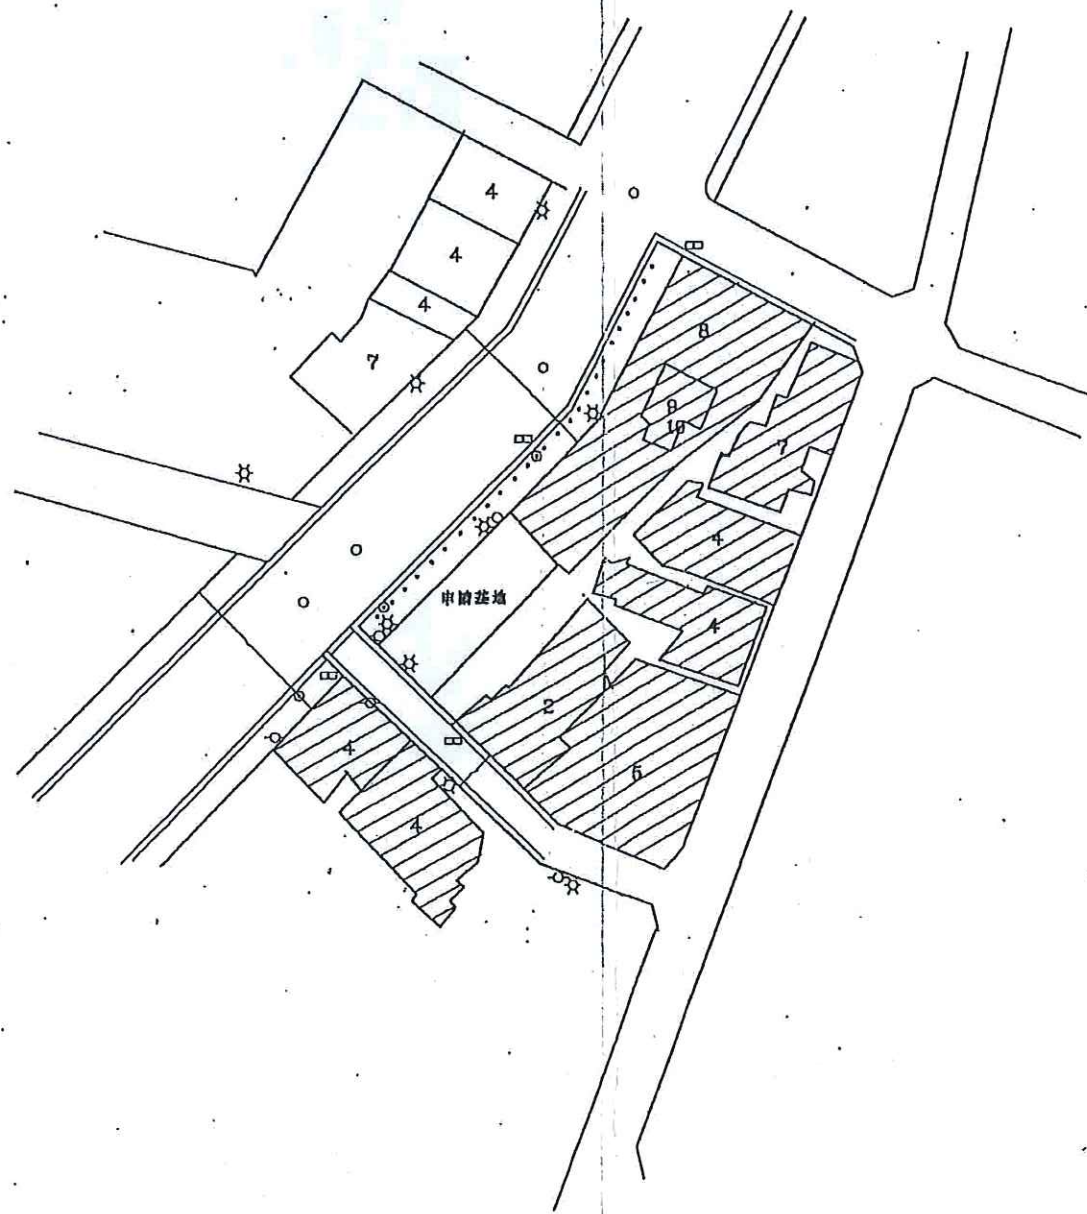

(樣本)


工程基本資料

藏園鎮園	() 藏字館	藏	藏錄藏貼	
超造人			住 址 習 所 留錄藏址 習 所	
承造人			寫寫所藏址 習 所	
設計人			寫寫所藏址 習 所	
監造人			寫寫所藏址 習 所	
工 程	地上 層		地下 層	備 註
概 算	開工日期		預定完工日期	

圖例

	申請基地		計劃地
	道路線		既成道路
	境界線		電力
	橋位		制水閘
	排水溝		房屋
	人行道		
	行道樹		
	路燈		
	電桿		
	道路範圍		

N
↑



(樣本)

位置圖 S:



承造人簽章

監造人簽章

DRAWING NO. —	SHEET NO. /	JOB NO. 100
------------------	----------------	----------------

Hall TONGUE CO. 112 7.12.1911-179
10.11.1918


附圖二 建築物施工業主負責維護公共設施範圍示意圖

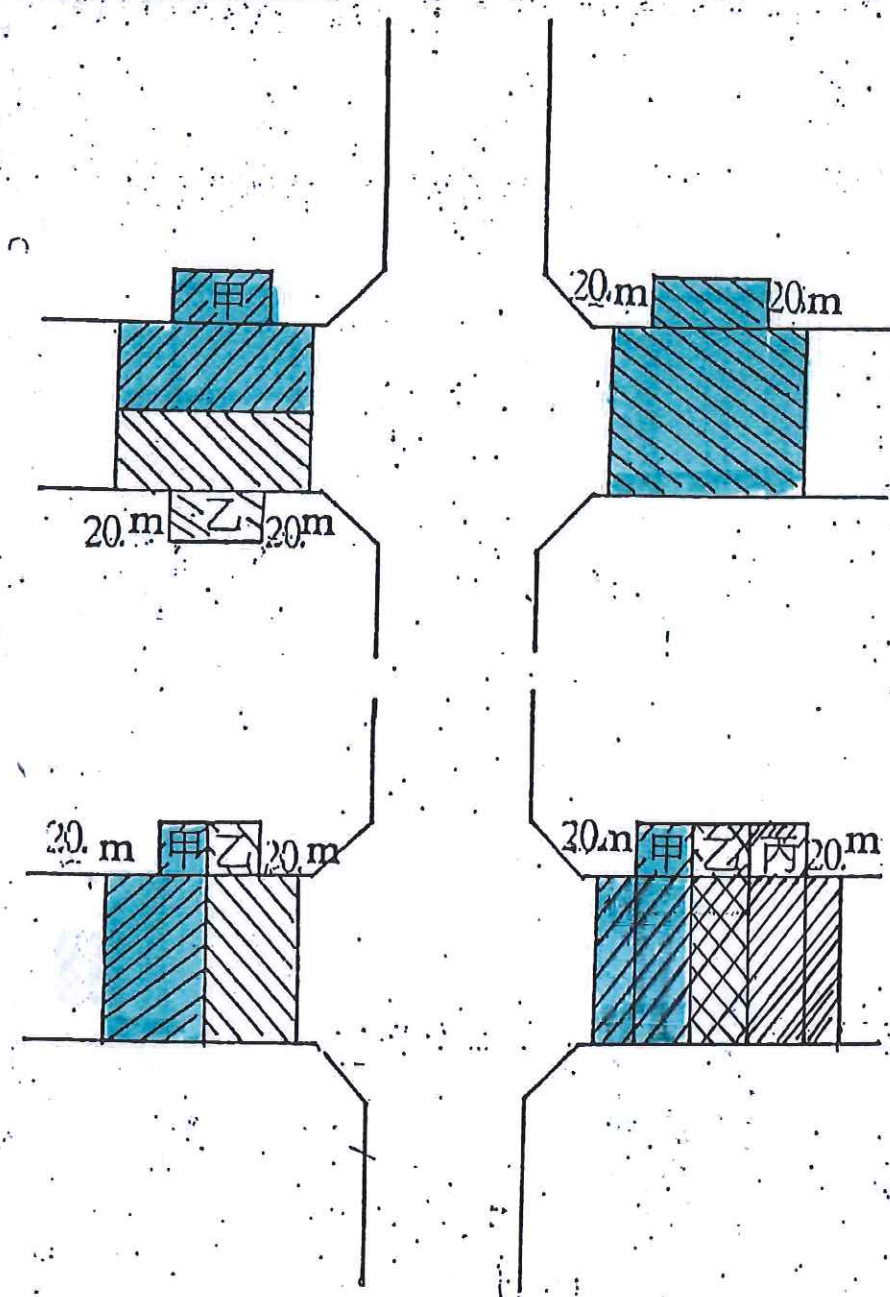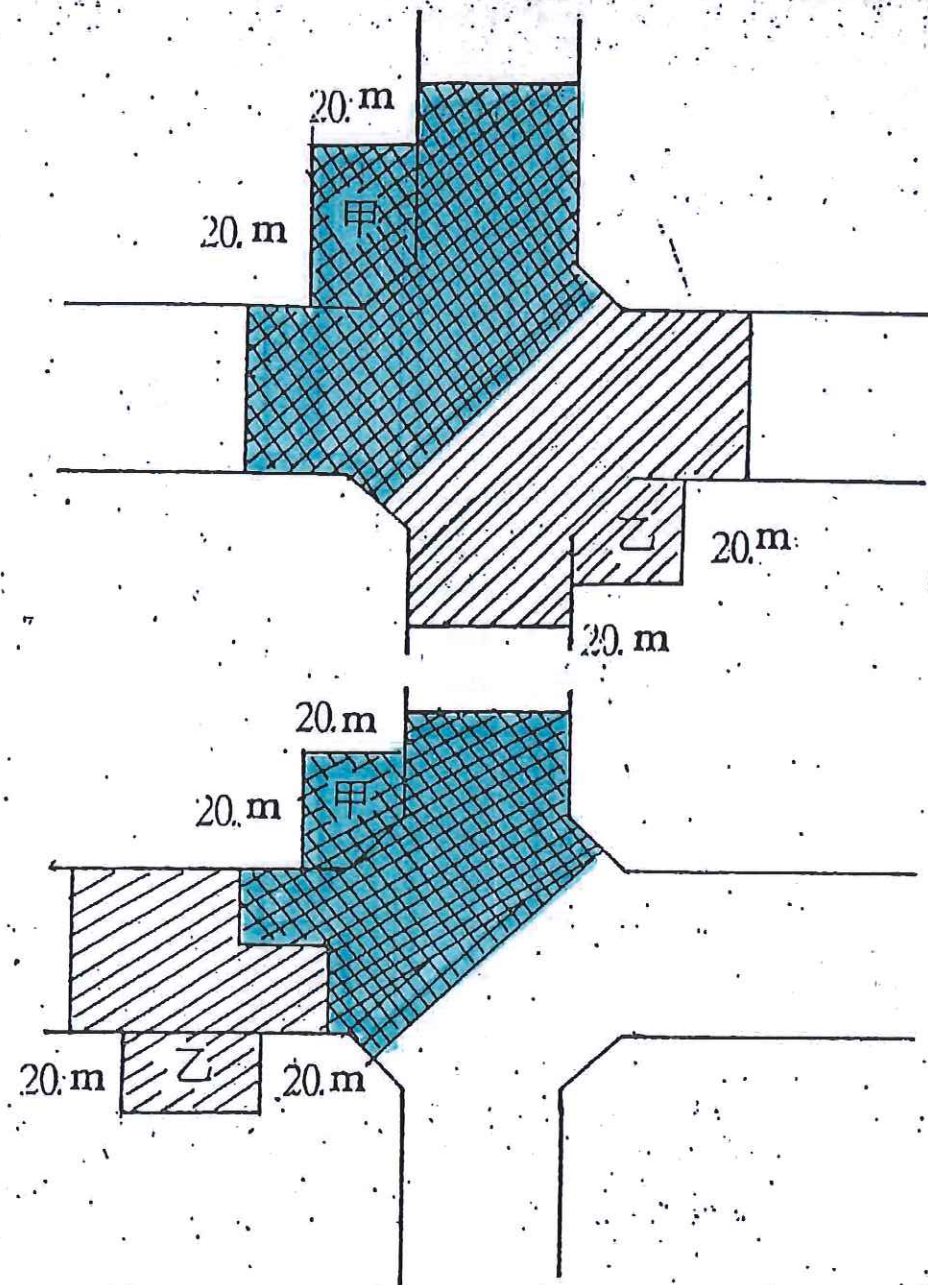


註一：本示意圖路寬以 11 公尺（含）以下者為限。

二：路寬超過 11 公尺，維護範圍寬度以分界島（或路中央標線）為限，長度均依示意圖。


附圖三 路面沖洗泥水收集設施圖

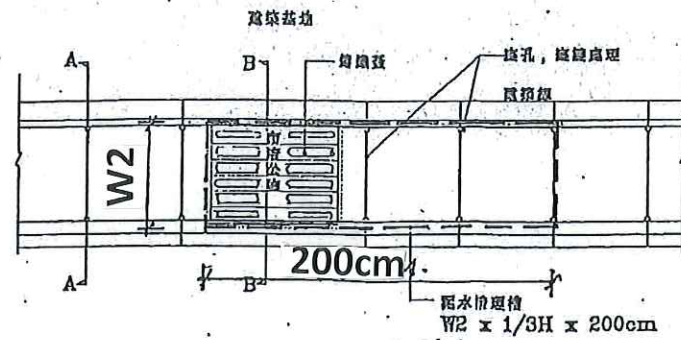


暗溝平面圖

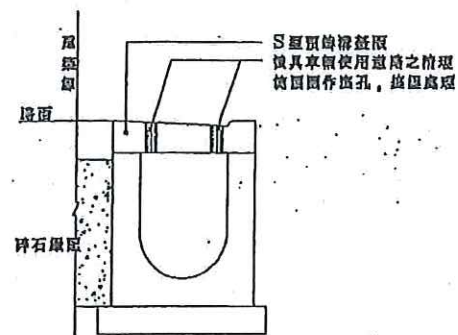


鋼筋混凝土暗溝斷面圖
A-A剖面圖

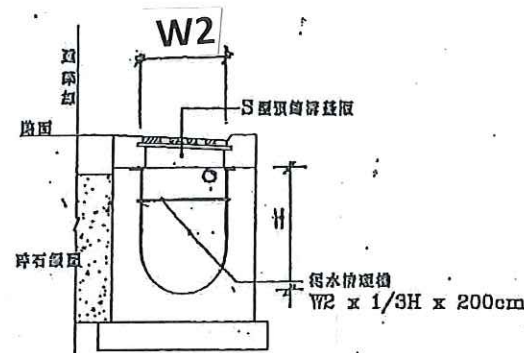


鋼筋混凝土暗溝清理孔斷面圖
B-B剖面圖

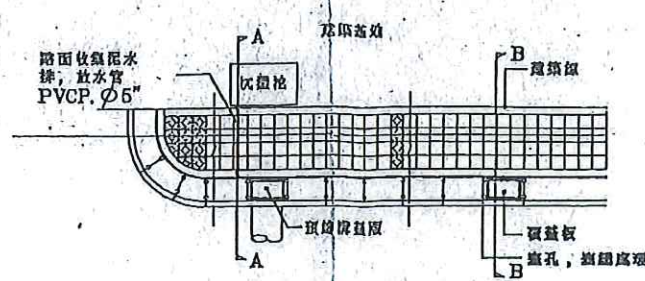

L型側溝及紅磚人行道平面圖

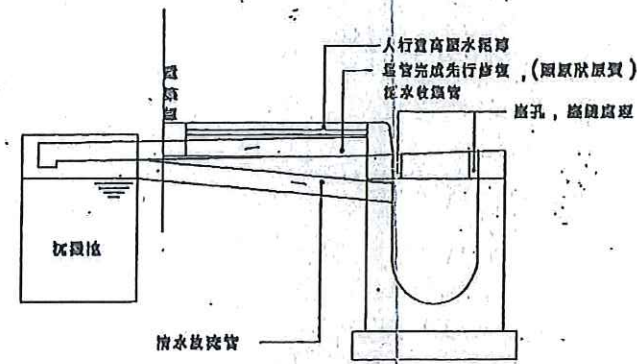


A-A剖面圖

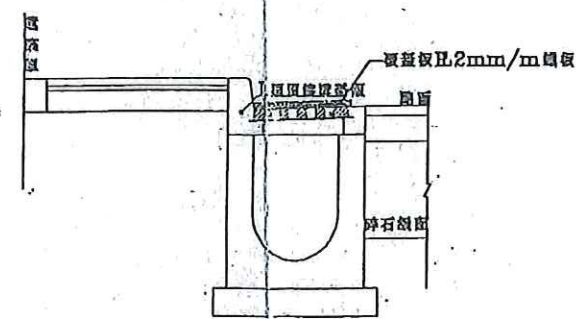


B-B剖面圖

沉澱池設置原則


1. 地下室開挖前應於基地內接設
2. 地下室開挖後應於牆下設吊掛式或牆土壁設側掛式
3. 地下室結構完成後應於一樓板下設吊掛式或牆面側掛式
4. 沉澱池容量至少應有一百公升形狀由承造人依現場狀況自行設計

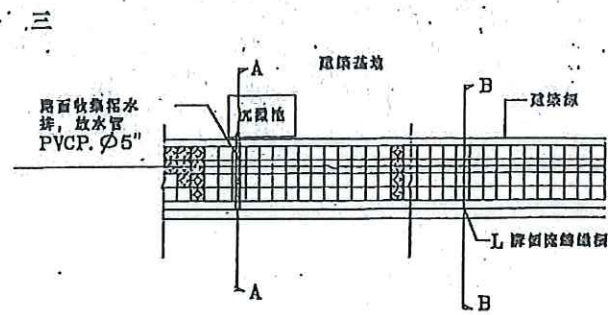

L型側溝及紅磚人行道平面圖

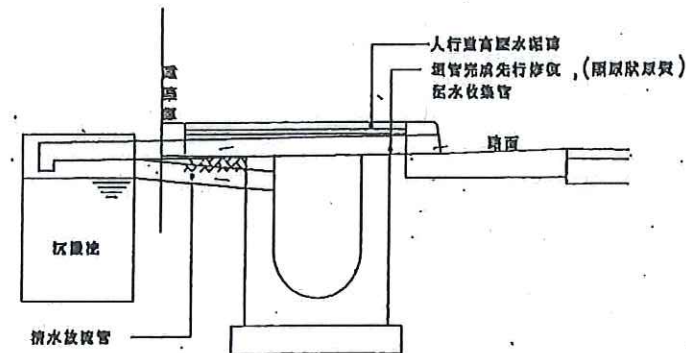

A-A剖面圖

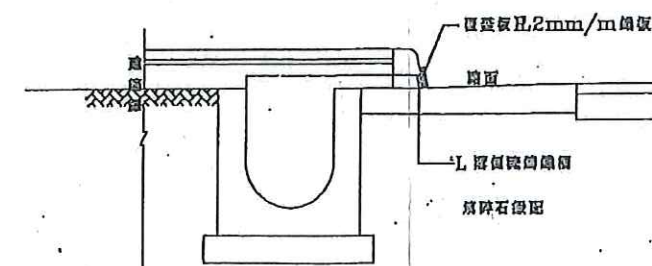

B-B剖面圖

沉澱池設置原則

1. 地下室開挖前應於基地內接設
2. 地下室開挖後應於牆下設吊掛式或牆土壁設側掛式
3. 地下室結構完成後應於一樓板下設吊掛式或牆面側掛式
4. 沉澱池容量至少應有一百公升形狀由承造人依現場狀況自行設計

路面沖洗泥水收集設施圖

