

貳. 電氣優良範例說明：



圖 1 工程會扣點編號 40109

說明：水電材料樣品展示



圖 2 工程會扣點編號 40109

說明：水電材料樣品展示



圖 3 工程會扣點編號 40109

說明：水電材料樣品展示



圖 4 工程會扣點編號 40109

說明：水電材料樣品展示



圖 5 工程會扣點編號 5070401

說明：電氣、弱電、消防、空調出線口顏色管理，以利拉線



圖 6 工程會扣點編號 5070403

說明：DECK 版配管考慮方向，避免交叉

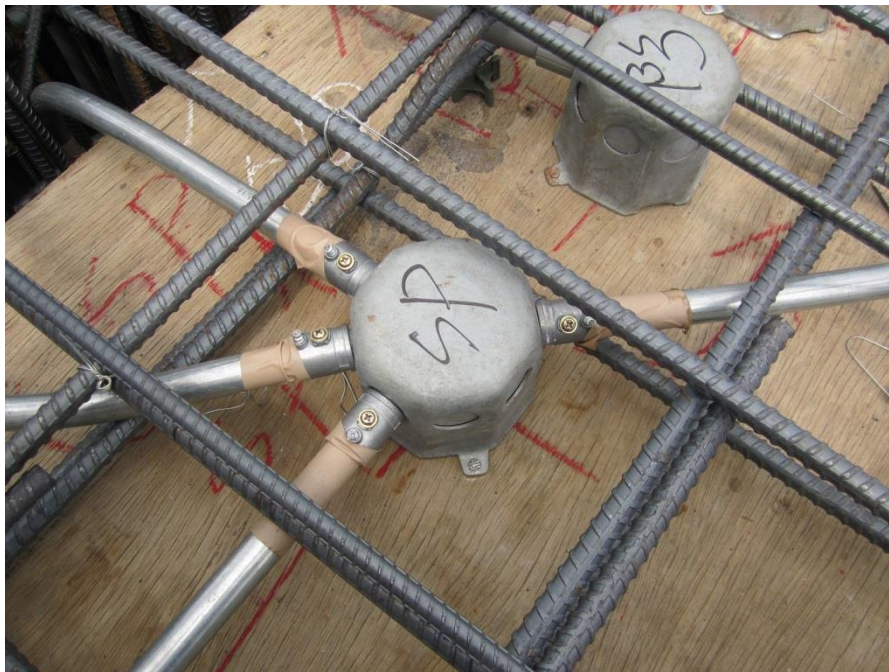


圖 7 工程會扣點編號 5070403

說明：EMT 管施工接頭防護，避免水泥沙漿流入



圖 8 工程會扣點編號 5070403

說明：EMT 管施工接頭防護，避免水泥沙漿流入



圖 9 工程會扣點編號 5070403

說明：電氣 U 型槽配管



圖 10 工程會扣點編號 5070403

說明：電氣 U 型槽配管及排水角鐵配管



圖 11 工程會扣點編號 5070403

說明：電氣 U 型槽配管及排水角鐵配管



圖 12 工程會扣點編號 5070403

說明：電氣 U 型槽配管及排水角鐵配管



圖 13 工程會扣點編號 5070403

說明：電氣及消防 U 型槽配管管線固定良好



圖 14 工程會扣點編號 5070403

說明：角鐵固定電 架



圖 15 工程會扣點編號 5070403

說明：角鐵固定電纜架

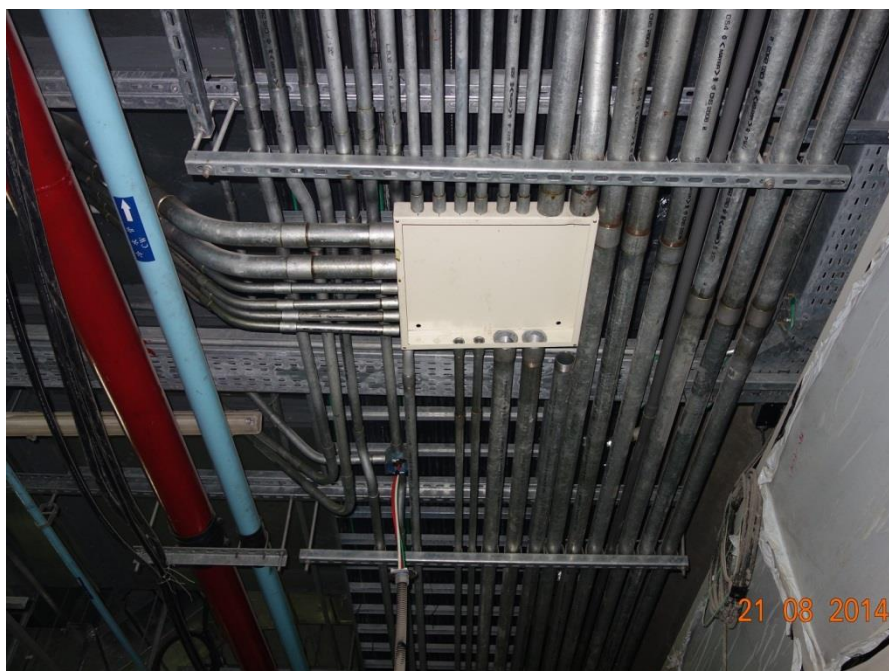


圖 16 工程會扣點編號 5070403

說明：RSG 電導線管車牙連接及塗導電膏或鍍鋅漆



圖 17 工程會扣點編號 5070403

說明：電導線管 U 型槽固定



圖 18 工程會扣點編號 5070403

說明：柱出線口 S 型配管



圖 19 工程會扣點編號 5070403

說明：景觀出線口防護



圖 20 工程會扣點編號 5070403

說明：景觀出線口防護



圖 21 工程會扣點編號 5070403

說明：電 架上分歧之電導線管

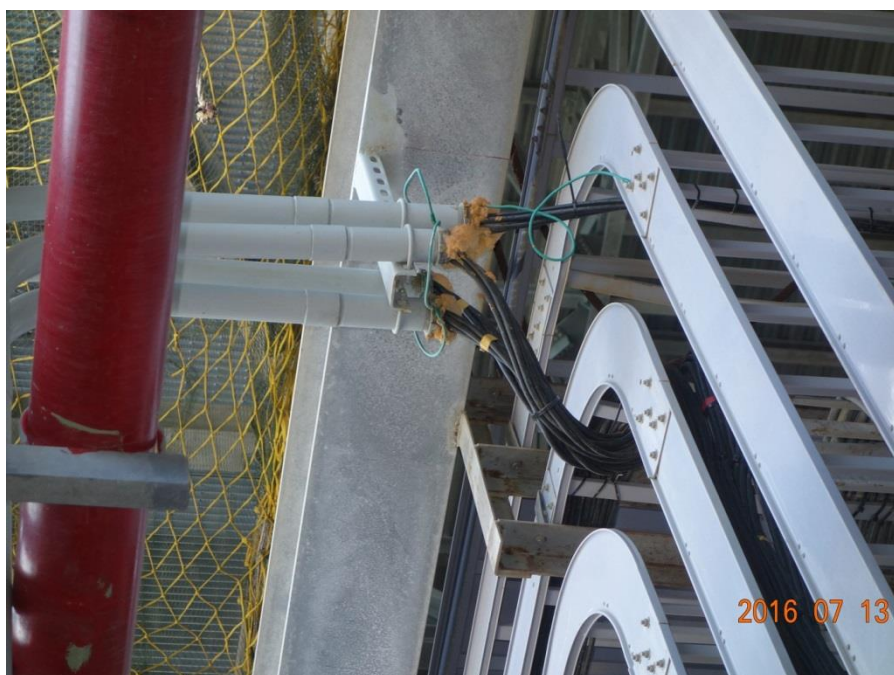


圖 22 工程會扣點編號 5070403

說明：電 架分歧電導線管路封閉



圖 23 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架上一層佈纜



圖 24 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架 U 型槽支架固定



圖 25 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架一層佈纜



圖 26 工程會扣點編號 5070403

說明：多層電纜架支撐



圖 27 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架角鐵支撐



圖 28 工程會扣點編號 5070403

說明：多層電纜架系統



圖 29 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架接地



圖 30 工程會扣點編號 5070403

說明：電纜架編號及 RSG 導線管接地



圖 31 工程會扣點編號 5070403

說明：U 型槽管路固定

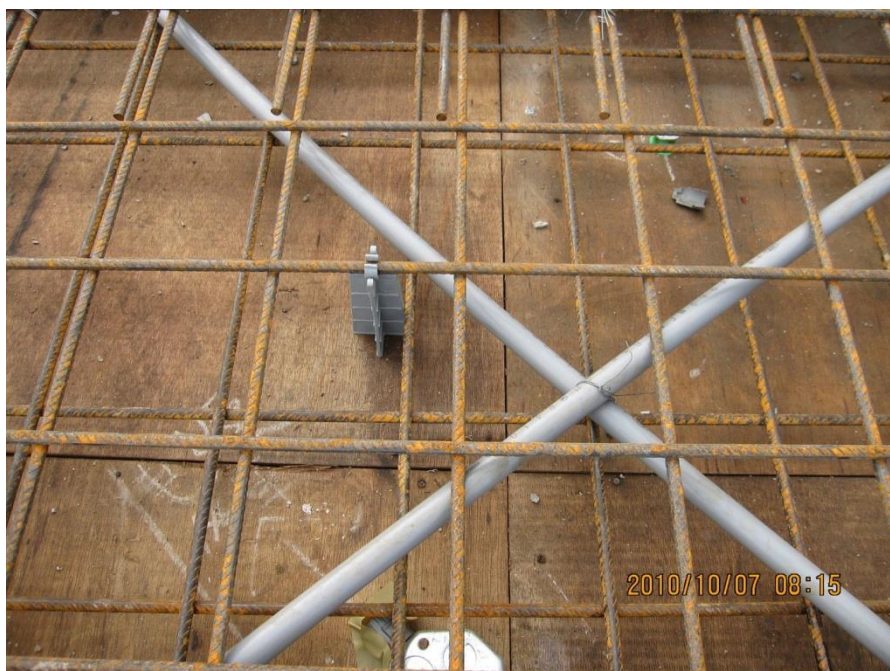


圖 32 工程會扣點編號 5070403

說明：樓版雙層鋼筋內之 PVC 導線管管路固定



圖 33 工程會扣點編號 5070403

說明：導線管管路引入箱体配線後應封塞



圖 34 工程會扣點編號 5070403

說明：導線管管路引入箱体配線後應封塞



圖 35 工程會扣點編號 5070404

說明：CD 管配管在出線口施作啦叭口



圖 36 工程會扣點編號 5070404

說明：PVC 管配管在出線口施作啦叭口



圖 37 工程會扣點編號 5070409

說明：貫穿連續壁引出戶外之地下管路施作止水措施



圖 38 工程會扣點編號 5070409

說明：貫穿地下室引出戶外之地下管路施作止水措施(止水環)



圖 39 工程會扣點編號 5070412

說明：出線口連接設備施作 PF 軟管



圖 40 工程會扣點編號 5070412

說明：出線口連接設備施作 PF 軟管



圖 41 工程會扣點編號 5070412

說明：分電箱軟管引出



圖 42 工程會扣點編號 5070413

說明：電纜架施作伸縮處理



圖 43 工程會扣點編號 5070413

說明：電纜架管路伸縮處理



圖 44 工程會扣點編號 5070413

說明：管路經過伸縮縫有考慮伸縮處理



圖 45 工程會扣點編號 5070413

說明：管路經過伸縮縫有考慮伸縮處理

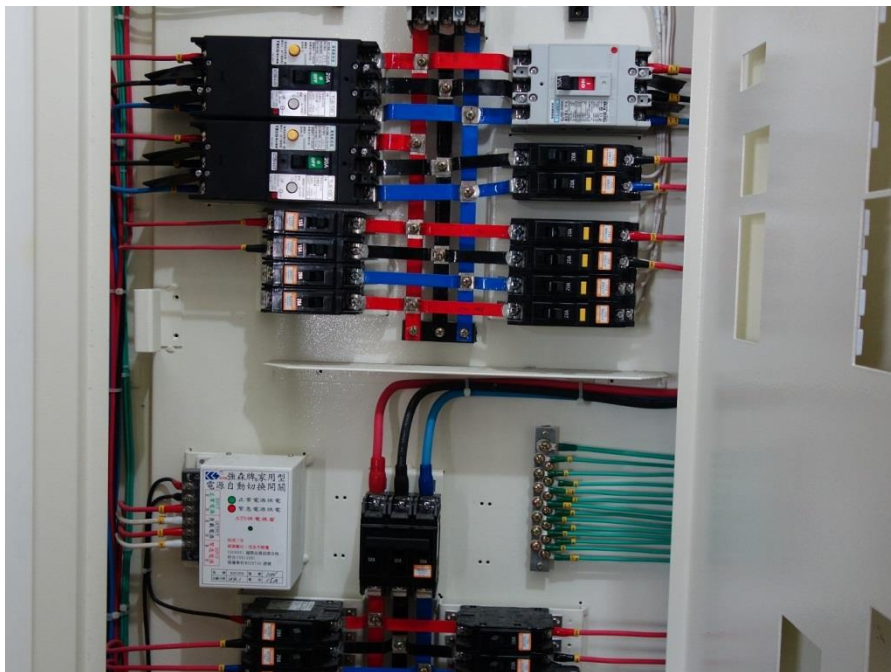


圖 46 工程會扣點編號 5070416

說明：分電箱銅排顏色標示(不符 CNS 規定)

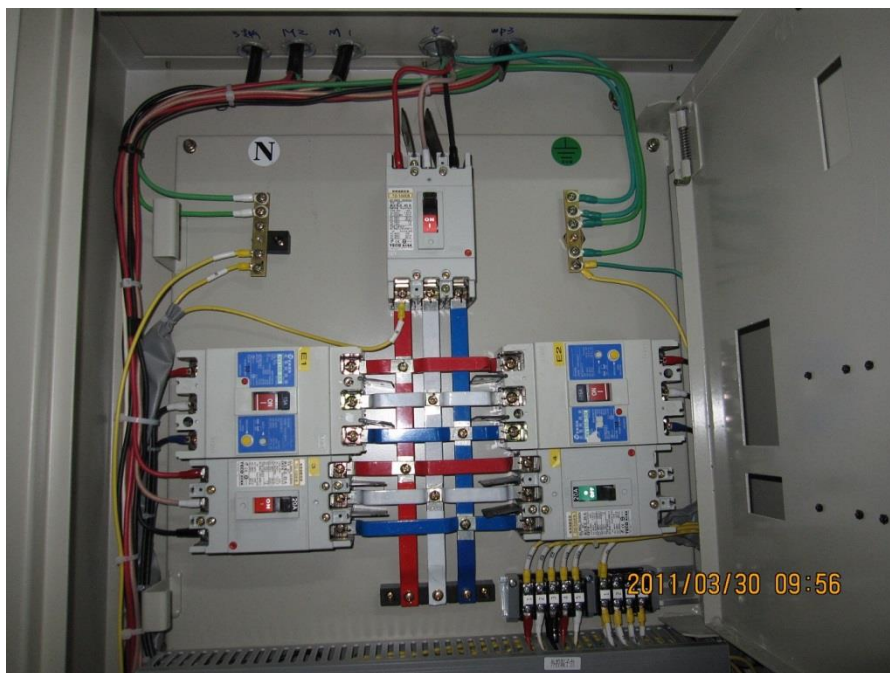


圖 47 工程會扣點編號 5070416

說明：分電箱銅排顏色標示

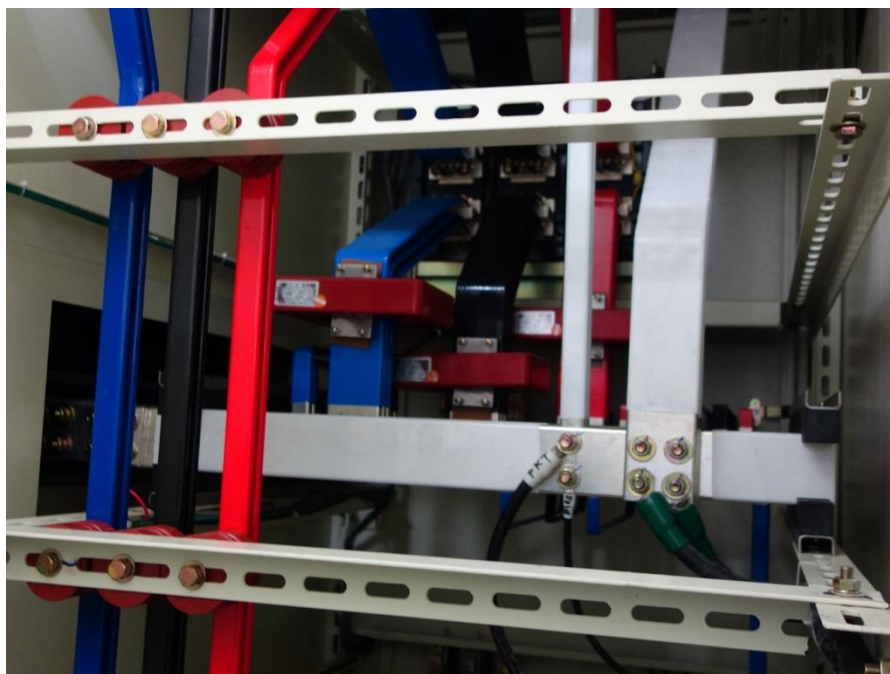


圖 48 工程會扣點編號 5070416

說明：配電盤匯流排顏色標示(不符 CNS 規定)

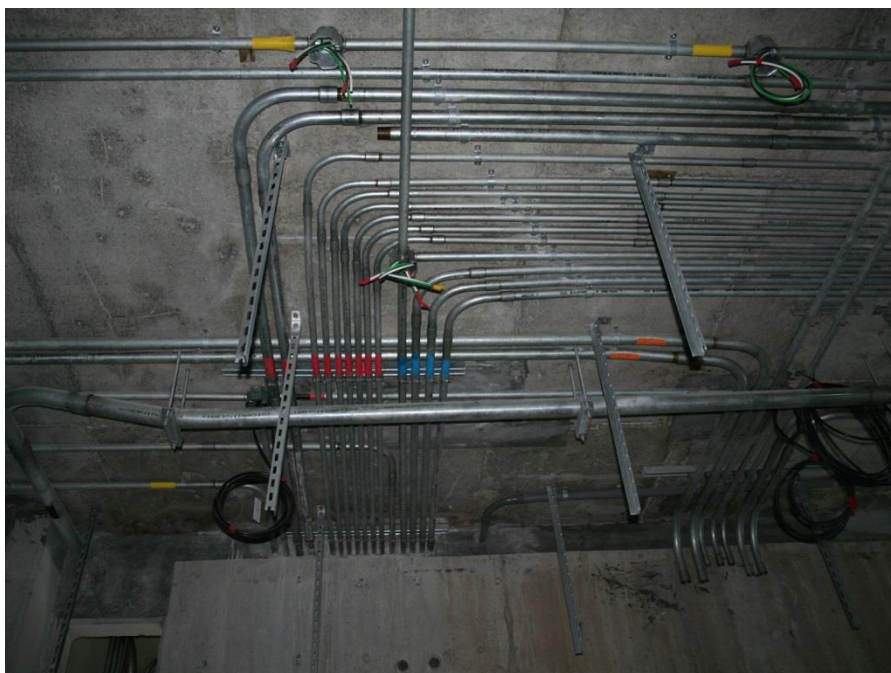


圖 49 工程會扣點編號 5070419

說明：電氣系統配管顏色標示



圖 50 工程會扣點編號 5070419

說明：控制盤盤名編號



圖 51 工程會扣點編號 5070419

說明：控制盤盤名編號



圖 52 工程會扣點編號 5070419

說明：控制盤盤名編號



圖 53 工程會扣點編號 5070419
說明：插座迴路及用電電壓標示



圖 54 工程會扣點編號 5070419
說明：插座迴路及用電電壓標示



圖 55 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜架用途標示



圖 56 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜架用途編號

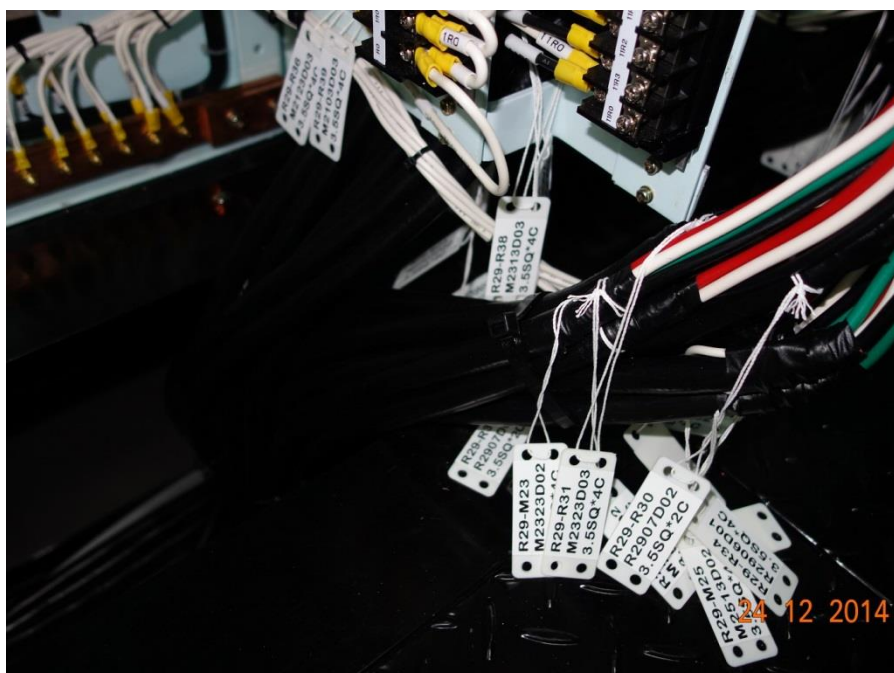


圖 57 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜編號



圖 58 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜編號



圖 59 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜編號



圖 60 工程會扣點編號 5070419

說明：電纜編號電信電纜標示



圖 61 工程會扣點編號 5070419

說明：電氣管路標示



圖 62 工程會扣點編號 5070419

說明：管路及控制盤盤名標示



圖 63 工程會扣點編號 5070419

說明：電氣管路編號



圖 64 工程會扣點編號 5070419

說明：給水管線標示水流方向



圖 65 工程會扣點編號 05070428

說明：施工中電導線管管路出口防護



圖 66 工程會扣點編號 05070428

說明：施工中電導線管管路出口防護



圖 67 工程會扣點編號 05070428

說明：分電箱防護



圖 68 工程會扣點編號 05070428

說明：消防栓箱防護



圖 69 工程會扣點編號 05070428

說明：施工中電導線管配管整齊及出口防護

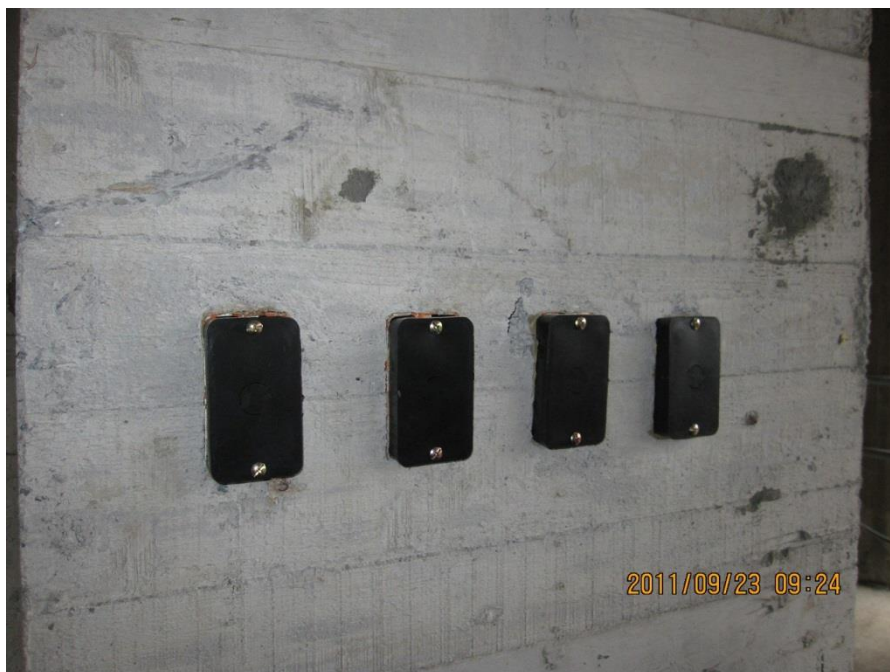


圖 70 工程會扣點編號 05070428

說明：出線口防護及排列整齊



圖 71 工程會扣點編號 05070428

說明：出線口防護



圖 72 工程會扣點編號 05070428

說明：出線口防護



圖 73 工程會扣點編號 05070428

說明：出線口防護



圖 74 工程會扣點編號 05070428

說明：高壓電纜處理頭防護



圖 75 工程會扣點編號 05070428

說明：電氣設備防灰塵



圖 76 工程會扣點編號 05070428

說明：插座蓋板防護



圖 77 工程會扣點編號 05070428

說明：管路防塵



圖 78 工程會扣點編號 05070428

說明：管路防護



圖 79 工程會扣點編號 05070428

說明：電導線管管口防護



圖 80 工程會扣點編號 05070428

說明：PVC 導線管管口未拉線前防護良好



圖 81 工程會扣點編號 05070428

說明：接地導線線頭濕氣防護



圖 82 工程會扣點編號 05070428

說明：燈具防塵



圖 83 工程會扣點編號 05070602

說明：接地配管及管路開口封塞



圖 84 工程會扣點編號 05070602

說明：電氣室接地銅排



圖 85 工程會扣點編號 05070602

說明：金屬軟管接地之連續性



圖 86 工程會扣點編號 05070602

說明：金屬軟管接地之連續性



圖 87 工程會扣點編號 05070606

說明：金屬軟管接地之連續性



圖 88 工程會扣點編號 05070606

說明：金屬導線管接地之連續性



圖 89 工程會扣點編號 05070606

說明：金屬導線管接地之連續性



圖 90 工程會扣點編號 05070606

說明：金屬導線管接地之連續性