

從數字看桃園

(第161號)

發布機關：桃園市政府主計處

發布日期：115年3月16日


聯絡人：歐長潤 (03)3322101 轉 5547

114年桃園市建築物火災計490次，為近5年最低

依桃園市政府消防局統計，114年桃園市建築物火災發生次數計490次，為近5年最低，並較110年535次減少8.4%。

就近5年桃園市起火建築物累計資料觀察，各類建築物起火次數及死傷人數皆以獨立住宅最多，集合住宅次之，兩者合計分別占7成及8成；惟就火災造成財損影響觀察，累計財物損失金額以倉庫高達4千7百萬元最多，次為工廠2千5百萬元，兩者合占逾7成。

近5年桃園市建築物火災發生次數

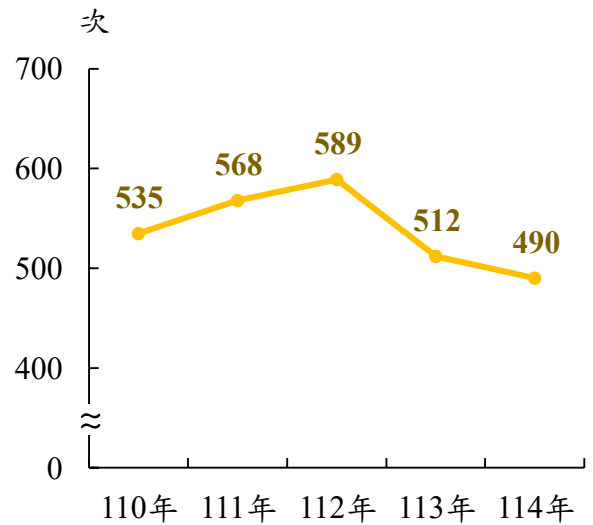

110至114年桃園市各類建築物火災資料-按起火次數、死傷人數及財損金額分

建築物類別	建築物起火次數(次)		死傷人數(人)		財物損失金額(千元)	
	次數	占比(%)	人數	占比(%)	金額	占比(%)
總計	2,694	100.0	179	100.0	101,840	100.0
獨立住宅	1,140	42.3	99	55.3	13,606	13.4
集合住宅	722	26.8	42	23.5	6,695	6.6
辦公建築	50	1.9	-	0.0	461	0.5
商業建築	112	4.2	5	2.8	4,644	4.6
複合建築	43	1.6	1	0.6	725	0.7
倉庫	173	6.4	6	3	47,133	46.3
工廠	309	11.5	24	13.4	25,253	24.8
寺廟	24	0.9	1	0.6	1,078	1.1
其他	121	4.5	1	0.6	2,245	2.2

近 5 年桃園市各類建築物火災起火原因皆以電氣因素為主

進一步觀察起火原因，近 5 年桃園市各類建築物起火首要原因皆為電氣因素，次要原因則略有差異，住宅、商業及複合建築為爐火烹調，工廠為瓦斯漏氣或爆炸，倉庫為菸蒂，辦公建築及寺廟則為縱火。


110 至 114 年桃園市建築物火災發生次數-按建築物類別及起火原因分

單位：次

建築物類別	總計	電氣因素	爐火烹調	菸蒂	遺留火種	縱火	機械設備	瓦斯漏氣或爆炸	施工不慎	其餘起火原因
總計	2,694	1,301	325	279	202	163	64	61	41	258
獨立住宅	1,140	550	156	130	78	76	37	3	14	96
集合住宅	722	325	126	68	82	55	15	4	1	46
辦公建築	50	33	-	2	3	6	1	1	-	4
商業建築	112	54	26	12	6	2	7	-	1	4
複合建築	43	23	6	1	4	4	1	-	-	4
倉庫	173	107	4	28	10	2	-	-	6	16
工廠	309	138	4	17	10	3	1	51	18	67
寺廟	24	12	1	1	-	5	1	-	-	4
其他	121	59	2	20	9	10	1	2	1	17

為強化火災初期通報及應變效能，桃園市政府消防局積極落實防火宣導教育，114 年宣導 965 場次，近 8 萬 5 千人次，並推廣預警設施，針對家戶面，截至 114 年底桃園市集合住宅設置自動警報設備約 41 萬戶，住宅用火災警報器近 47 萬戶，火災警報設施設置率達 98.7%；針對工廠、倉庫等高風險之場所，於 113 年修訂《桃園市火災預防自治條例》，首創高風險場所納管制度，以強化公共危險物品場所之安全規範；並同步落實「5 不 1 沒有」用電防火宣導，以提升市民防災知能。

112 至 114 年底桃園市火警自動警報設備及住宅用火災警報器設置戶數及設置率

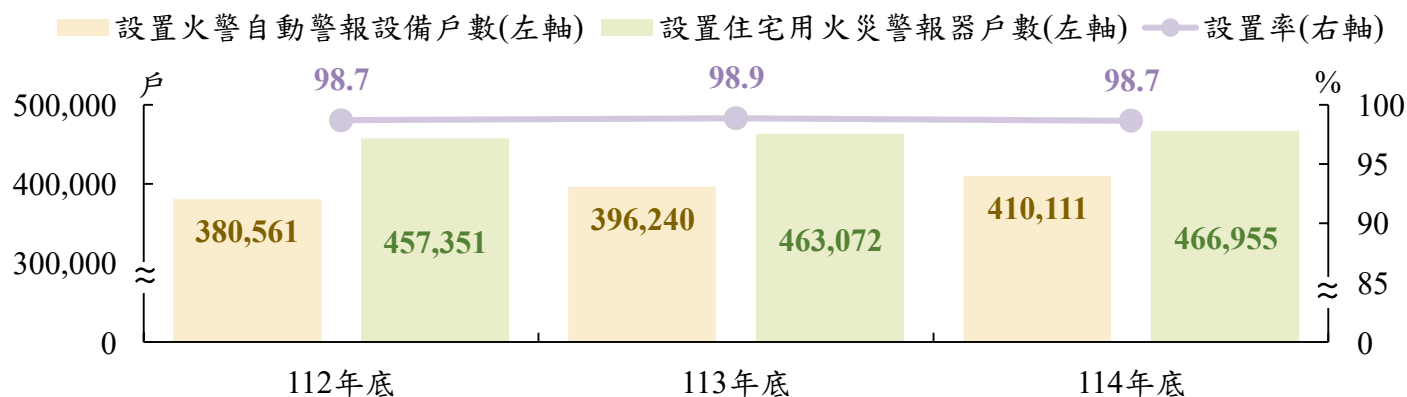

*資料來源：內政部消防署、桃園市政府消防局。

*備註：1.其餘起火原因包含敬神掃墓祭祖、燈燭、自殺、玩火、易燃品自燃、化學物品、燃放爆竹、交通事故、天然災害、烤火、因燃燒雜草、垃圾、原因不明及其他，其中多為其他，不列入排序。

2.火災警報設施設置率： $(\text{累計設置火警自動警報設備戶數} + \text{累計設置住宅用火災警報器戶數}) / (\text{總戶數} - \text{應設置住宅用火災警報器經訪視調查拒絕裝設戶數}) \times 100\%$ 。

*本統計通報刊布於主計處首頁(<https://dbas.tycg.gov.tw/>)業務資訊/統計/從數字看桃園。